

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,  
ул. Гоголя, 56/1  
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38  
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263  
Тел/факс: (86535)5-02-36  
e.mail: ulabfguz@mail.ru  
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0718.2У от 22.05.2020**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая :*

*Артезианская скважина №5024*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): *20.05.2020 08 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.05.2020 09 ч. 45 мин.*

Кем оторбана проба:

*директор МБУ "Старт" Морозан В.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", артезианская скважина №5024*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Вимовец, Центральный водозабор*

Код пробы (образца): *0718.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*

Условия транспортировки:

*Автотранспорт, температура +6С, термосумка*


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:





*Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

к протоколу № 0718.2У от 22.05.2020  
 Код образца (пробы): 0718.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 20.05.2020					
Дата окончания испытаний: 22.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0.6	не более 1.5	мг/лм3	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Cr-Co)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	339,2 ± 7,1	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	5.20 ± 0.78	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0.80 ± 0.16	не более 5	мгО/лм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	pH	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ  
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
 эпидемиологии в Краснодарском крае"

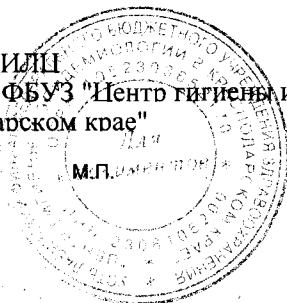



Н.В. Соболевская

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельевская/Гоголя 56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0748.2.B от «21» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины  
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт», п. Вимовец ул. Красная 11  
Дата и время отбора пробы (образца): 20.05.2020 г. 08-40 ч.  
Дата и время доставки пробы(образца): 20.05.2020 г. 09-45 ч.  
Кем отобрана проба: Директор Морозан В.А.  
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»  
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Скважина № 5024 Центральный водозабор п. Вимовец, Усть-Лабинского района  
Код. пробы (образца): 0748.2.B  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).  
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.


### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0748.2B

Дата начала испытаний: 20.05.2020 г. Дата окончания испытаний: 21.05.2020 г.					
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакович Г.И.	Подпись	

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,  
ул. Гоголя, 56/1

Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38

Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Тел/факс: (86535)5-02-36

e.mail: ulabfguz@mail.ru

Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0719.2У от 21.05.2020**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая:*

*Водопроводная колонка*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): *20.05.2020 08 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.05.2020 09 ч. 45 мин.*

Кем оторбана проба:

*директор МБУ "Старт" Морозан В.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", водопроводная колонка*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Красная, 1*

Код пробы (образца): *0719.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*


Условия транспортировки: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*


к протоколу № 0719.2У от 21.05.2020  
Код образца (пробы): 0719.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 20.05.2020					
Дата окончания испытаний: 21.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0.6	не более 1.5	мг/лм3	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЛП  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

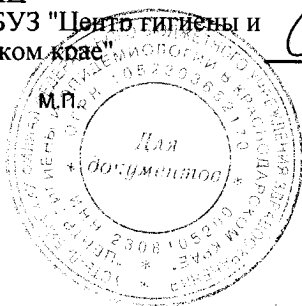

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппилевская/Гоголя  
56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 0749.2.В от «21» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из разводящей сети  
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт», п. Вимовец ул. Красная 11  
Дата и время отбора пробы (образца): 20.05.2020 г. 08-40 ч.  
Дата и время доставки пробы(образца): 20.05.2020 г. 09-45 ч.  
Кем отобрана проба: Директор Морозан В.А.  
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»  
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводная колонка ул. Красная, 1 п. Вимовец, Усть-Лабинского района  
Код пробы (образца): 0749.2.В  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: \_\_\_\_\_

Комышанова Н.Ю.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

0749.2В

Дата начала испытаний: 20.05.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 21.05.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	12 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакевич Г.И.		Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,  
ул. Гоголя, 56/1  
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38  
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263  
Тел/факс: (86535)5-02-36  
e.mail: ulabfguz@mail.ru  
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0720.2У от 21.05.2020**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая :*

*Водопроводный кран*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): *20.05.2020 08 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.05.2020 09 ч. 45 мин.*

Кем оторбана проба:

*директор МБУ "Старт" Морозан В.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", водопроводная колонка*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Школьная,15*

Код пробы (образца): *0720.2У*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*


Условия транспортировки: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
*Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

к протоколу № 0720.2У от 21.05.2020  
Код образца (пробы): 0720.2У


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 20.05.2020					
Дата окончания испытаний: 21.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0.6	не более 1.5	мг/лм3	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

М.П.

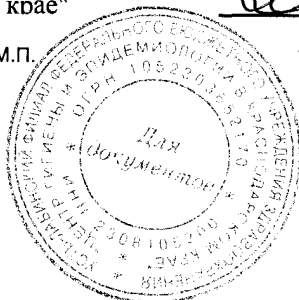



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя  
56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0750.2.B от «21» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из разводящей сети  
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт», п. Вимовец ул. Красная 11  
Дата и время отбора пробы (образца): 20.05.2020 г. 08-40 ч.  
Дата и время доставки пробы(образца): 20.05.2020 г. 09-45 ч.  
Кем отобрана проба: Директор Морозан В.А.  
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»  
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ул. Школьная, 15 п. Вимовец, Усть-Лабинского района  
Код. пробы (образца): 0750.2.B  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).  
Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0750.2B

Дата начала испытаний: 20.05.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 21.05.2020 г.					
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакович Г.И.		Подпись 

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Соболеская Н.В.  
(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,  
ул. Гоголя, 56/1  
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38  
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263  
Тел/факс: (86535)5-02-36  
e.mail: ulabfguz@mail.ru  
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0721.2У от 22.05.2020**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая :*

*Артезианская скважина №26913*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): *20.05.2020 08 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.05.2020 09 ч. 45 мин.*

Кем оторбана проба:

*директор МБУ "Старт" Морозан В.А.*

Цель отбора:

*По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", артезианская скважина №26913*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Южный, водозабор МТФ*

Код пробы (образца): *0721.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*

Условия транспортировки:


*Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:


 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

к протоколу № 0721.2У от 22.05.2020  
Код образца (пробы): 0721.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 20.05.2020					
Дата окончания испытаний: 22.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0.6	не более 1.5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	346,0 ± 7,1	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	5.10 ± 0.77	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0.80 ± 0.16	не более 5	мгО/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	рН	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЛИ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя  
56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
Островскую, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0751.2.B от «21» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины  
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт», п. Вимовец  
ул. Красная 11  
Дата и время отбора пробы (образца): 20.05.2020 г. 08-40 ч.  
Дата и время доставки пробы(образца): 20.05.2020 г. 09-45 ч.  
Кем отобрана проба: Директор Морозан В.А.  
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»  
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Скважина № 26913 водозабор МТМ, п. Южный, Усть-Лабинского района  
Код. пробы (образца): 0751.2.B  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).  
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комьшанова Н.Ю.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0751.2B

Дата начала испытаний: 20.05.2020 г.  
Дата окончания испытаний: 21.05.2020 г.

### Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории			Шакович Г.И.	Подпись	

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.  
(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,  
ул. Гоголя, 56/1  
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38  
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263  
Тел/факс: (86535)5-02-36  
e.mail: ulabfguz@mail.ru  
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0722.2У от 21.05.2020**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая :*

*Водопроводный кран*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): *20.05.2020 08 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.05.2020 09 ч. 45 мин.*

Кем оторбана проба:

*директор МБУ "Старт" Морозан В.А.*

Цель отбора:

*По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", водопроводный кран*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Южный, Школьная, 7*

Код пробы (образца): *0722.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*

Условия транспортировки:

*Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:


*Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

к протоколу № 0722.2У от 21.05.2020  
Код образца (пробы): 0722.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 20.05.2020					
Дата окончания испытаний: 21.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0.6	не более 1.5	мг/лм3	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

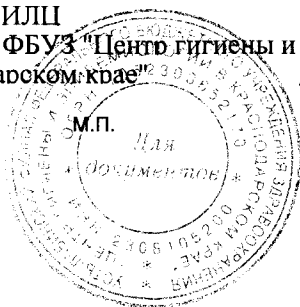

  
Н.В. Соболевская

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя  
56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0752.2.B от «21» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из разводящей сети  
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт», п. Вимовец ул. Красная 11  
Дата и время отбора пробы (образца): 20.05.2020 г. 08-40 ч.  
Дата и время доставки пробы(образца): 20.05.2020 г. 09-45 ч.  
Кем отобрана проба: Директор Морозан В.А.  
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»  
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ул. Школьная, 7, п. Южный, Усть-Лабинского района  
Код пробы (образца): 0752.2.B  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).  
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Компанова Н.Ю.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0752.2B

Дата начала испытаний: 20.05.2020 г.  
Дата окончания испытаний: 21.05.2020 г.

#### Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакович Г.И.	Подпись	

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,  
ул. Гоголя, 56/1  
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38  
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263  
Тел/факс: (86535)5-02-36  
e.mail: ulabfguz@mail.ru  
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0723.2У от 21.05.2020**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая :*

*Водопроводный кран*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): *20.05.2020 08 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.05.2020 09 ч. 45 мин.*

Кем оторбана проба:

*директор МБУ "Старт" Морозан В.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ "Старт"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", водопроводный кран ФП*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Южный, ФП Вимовец*

Код пробы (образца): *0723.2У*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
*Техник-лаборант Теплухина Е.П.*




к протоколу № 0723.2У от 21.05.2020  
Код образца (пробы): 0723.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 20.05.2020					
Дата окончания испытаний: 21.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0.6	не более 1.5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Cr-Co)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

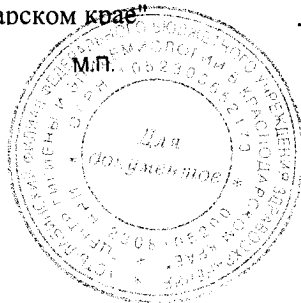

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя  
56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
Островского, 115  
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0753.2.B от «21» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из разводящей сети  
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт», п. Вимовец ул. Красная 11  
Дата и время отбора пробы (образца): 20.05.2020 г. 08-40 ч.  
Дата и время доставки пробы(образца): 20.05.2020 г. 09-45 ч.  
Кем отобрана проба Директор Морозан В.А.  
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»  
Объект, где проводился отбор пробы Водопроводный кран ФП, п. Южный, Усть-Лабинского района  
(образца):  
Код. пробы (образца): 0753.2.B  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).  
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: \_\_\_\_\_


Комышанова Н.Ю.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0753.2B

Дата начала испытаний: 20.05.2020 г.  
Дата окончания испытаний: 21.05.2020 г.

#### Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакович Г.И.	Подпись 	

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская Н.В.  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)