

1

СМЛ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.332 от 04.02.2019

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *31.01.2019 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Южный, ул. Школьная, 7*

Код пробы (образца): *19.332*

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 31.01.2019					
Дата окончания испытания: 01.02.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	4,60±1,38	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»



Гурнин А.В.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 213.2.У.Д.2 от «01» февраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2019 г. 10-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 31.01.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Баранников А.В.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): ул. Школьная, 7, пос. Южный
Класс пробы (образца): 213.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 213.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 31.01.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 01.02.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.333 от 04.02.2019

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *31.01.2019 10ч. 20 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Южный, ФП*

Код пробы (образца): *19.333*

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний -


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 31.01.2019 г.					
Дата окончания испытания: 01.02.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	3,27±0,98	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сургин А.В.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 214.2.У.Д.2 от «01» февраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2019 г. 10-20 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 31.01.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Баранников А.В.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): ФП, пос. Южный
Код пробы (образца): 214.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **214.2.У.Д.2**

Дата начала испытаний: 31.01.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 01.02.2019г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	11 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

М.П.

гм

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.330 от 04.02.2019

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводной колонки

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *31.01.2019 09ч. 20 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводная колонка
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 1*

Код пробы (образца): *19.330*

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 31.01.2019					
Дата окончания испытания: 01.02.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	1,27±0,38	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 211.2.У.Д.2 от «01» февраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2019 г. 09-20 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 31.01.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Баранников А.В.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): ул. Красная, 1, п. Вимовец
К() пробы (образца): 211.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводная колонка


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **211.2.У.Д.2**

Дата начала испытаний: 31.01.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 01.02.2019г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	16 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.331 от 04.02.2019

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *31.01.2019 09ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Школьная, 15*

Код пробы (образца): *19.331*

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 19.331 от 04.02.2019

Код образца (пробы): 19.331

Результаты испытаний

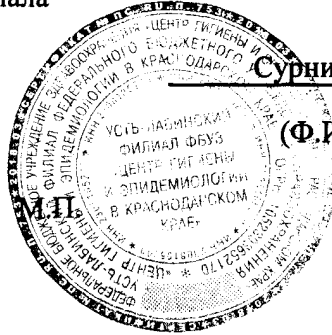
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 31.01.2019 г.

Дата окончания испытания: 01.02.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	1,93±0,58	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:					Подпись
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					<i>Мамасуева</i>

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рапишевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 212.2.У.Д.2 от «01» февраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2019 г. 09-40 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 31.01.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Баранников А.В.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): ул. Школьная, 15, п. Вимовец
К() пробы (образца): 212.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **212.2.У.Д.2**

Дата начала испытаний: 31.01.2019 г. Дата окончания испытаний: 01.02.2019г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

М.П.